

Д2.01-6 К-ДТ.03У

Перв. примен.

Справ. №





Подп. и дата

Инд. № д.ц.д.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

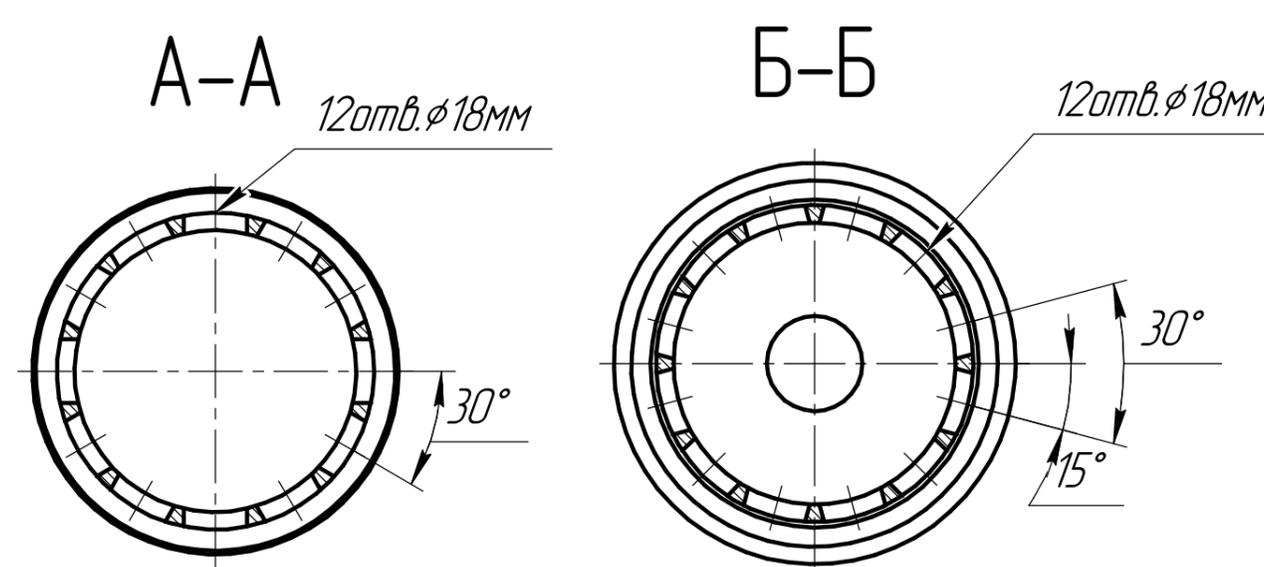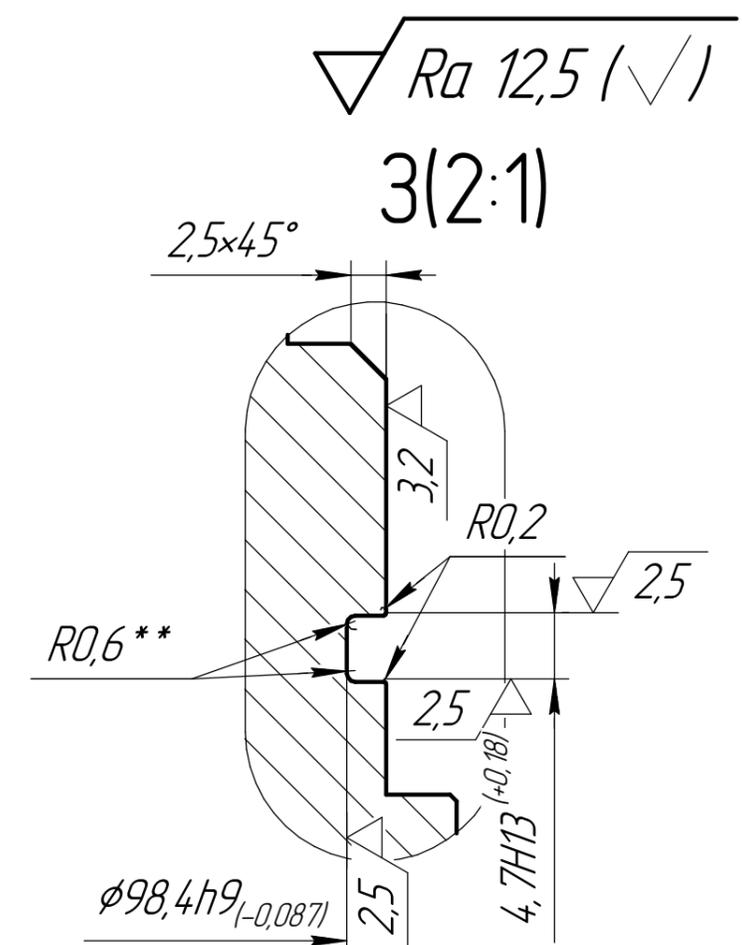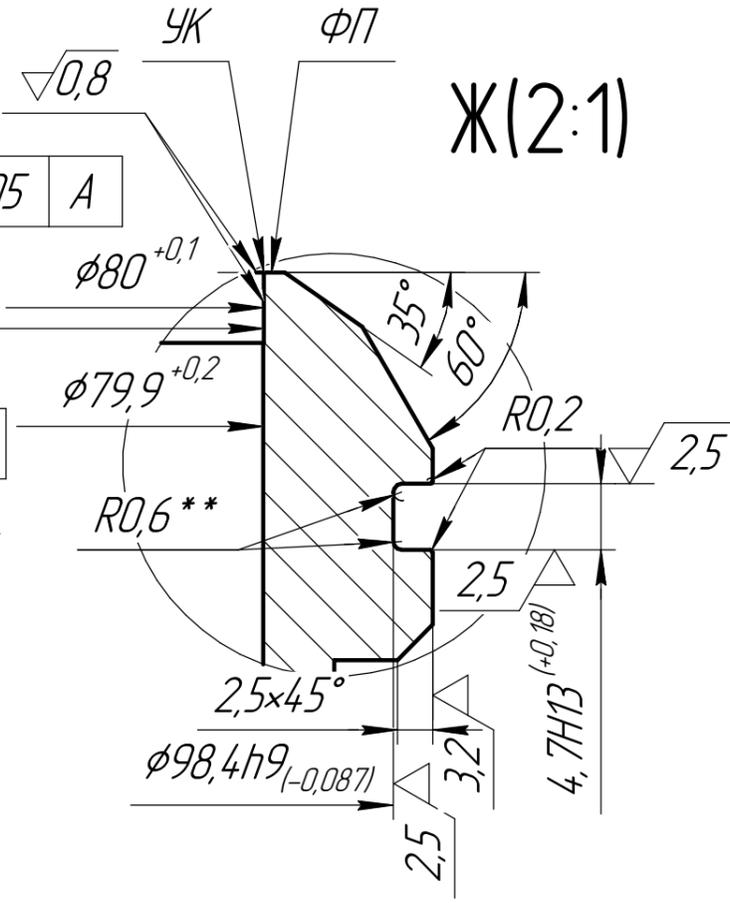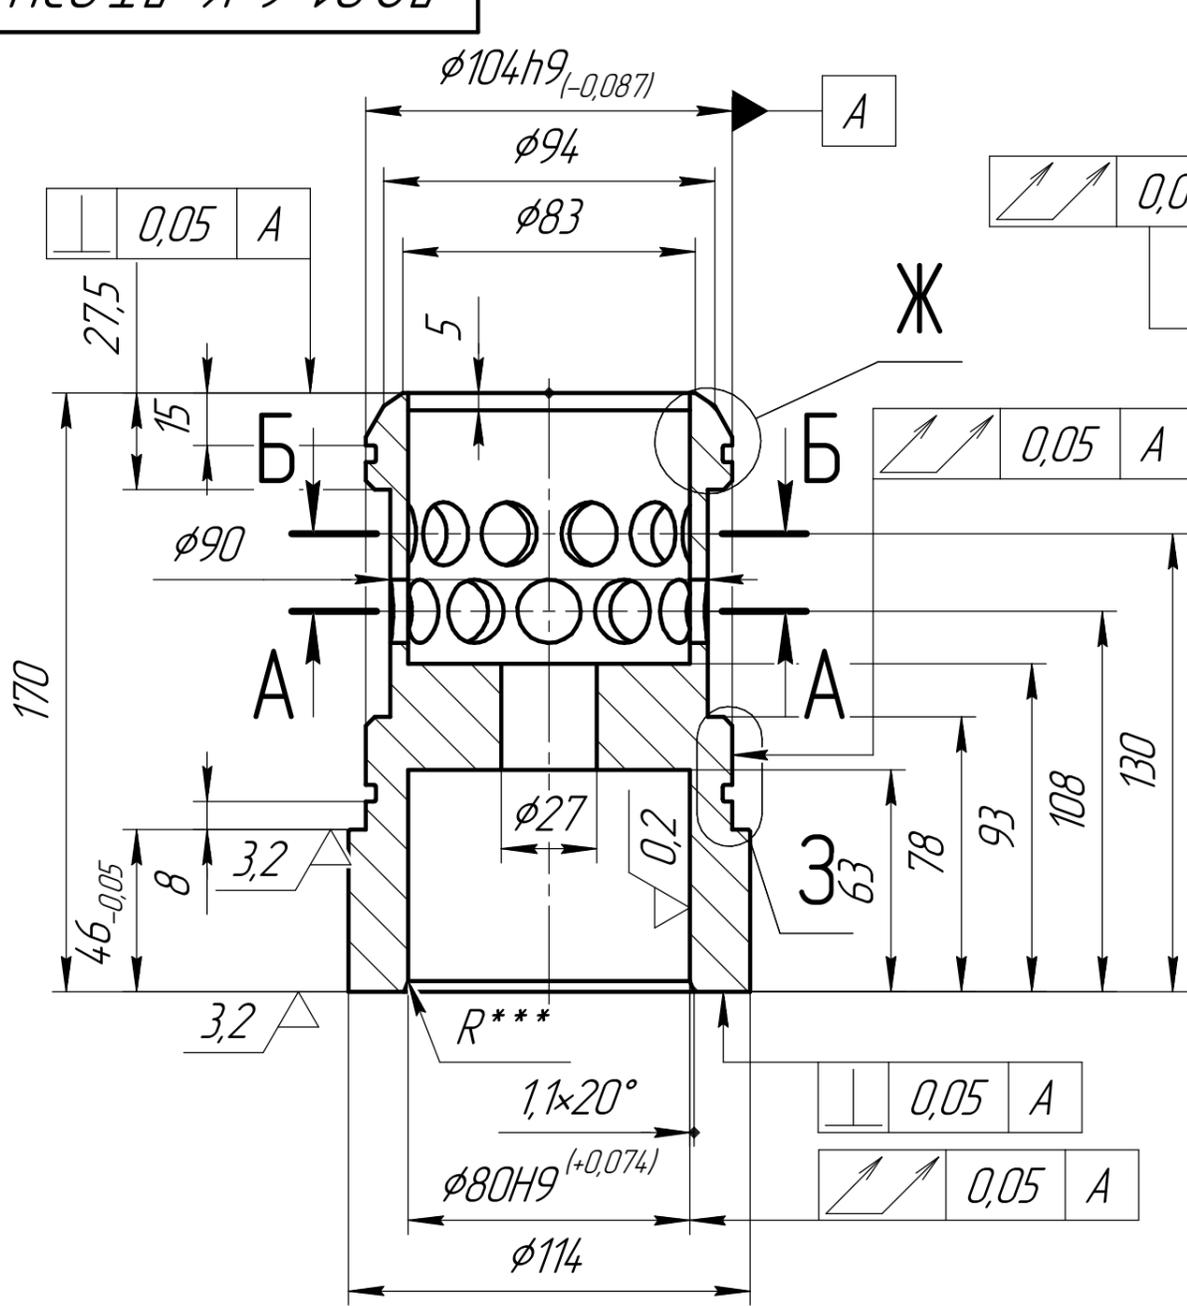

1. Неуказанные отклонения H14, h14, ± IT14/2.
2. ФП – Функциональная поверхность: защитить от повреждений.
3. УК – Уплотнительная кромка: острая кромка без снятия фаски, защитить от повреждений.
4. ** Размер обеспечивается инструментом.
5. *** Скруглить острую кромку.
6. Снять заусенцы, притупить острые кромки (кроме УК): фаска макс. 0,5 мм х 45°.
7. Неуказанные внутренние радиусы скруглений: R макс. 0,5 мм (обеспечивается инструментом).

				Д2.01-6 К-ДТ.03У			
				Седло			
				15 – D80 Kvs100			
				12X18H10T			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Проб.	Т.контр.	Н.контр.	Утв.			1:2
					Лист	Листов	1