


$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$

ВРЛМ.681119.042.001

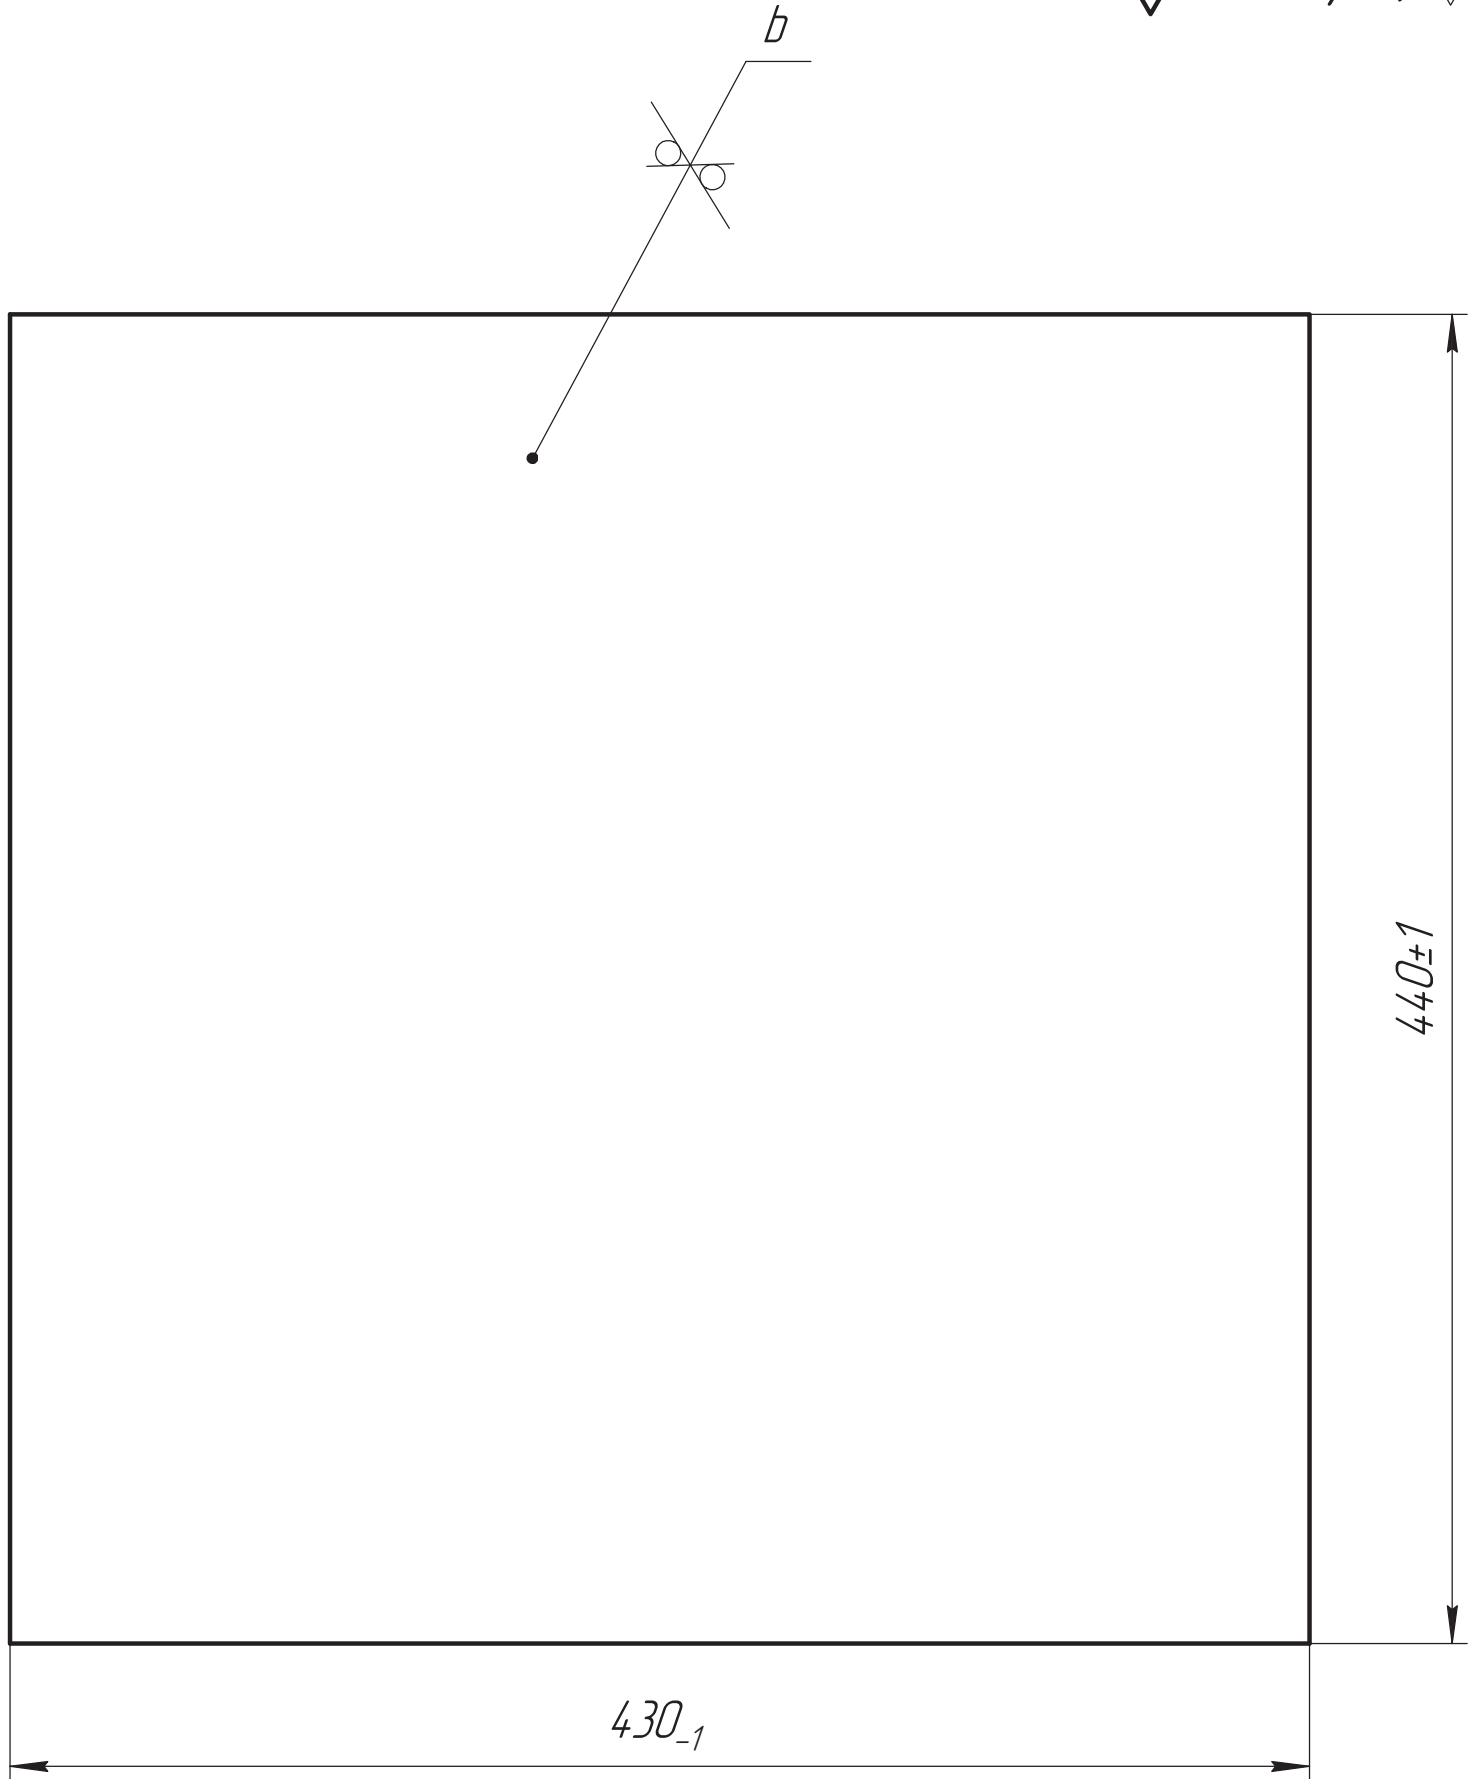

Справ. №	Перв. примен. ВРЛМ.681119.042
----------	----------------------------------

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.

Обозначение	b, мм	Масса, кг
ВРЛМ.681119.042.001	6,0	9,0
ВРЛМ.681119.042.001-01	8,0	12,0

1. Допустимое качество поверхности: 2H, 2C, 2D (M2a, M3a, M4a), 2B, 2R или 2E.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2 – К.
3. Острые кромки притупить $0,5_{-0,2}$ мм.

**ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ**

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кудрявцев			
Пров.	Вашарин			
Т.контр.	Кукшин			
Н.контр.	Кочерга			2023.09.07
Утв.	Застражнов			18:27:41 +03:00

ВРЛМ.681119.042.001

Перегородка

Лист	Масса	Масштаб
	См. табл.	1:2,5
Лист	Листов	1

Сталь 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014

ВИРИАЛ
 VIRIAL