


УФ0-4.230.010.1

√ 6,3 (✓)

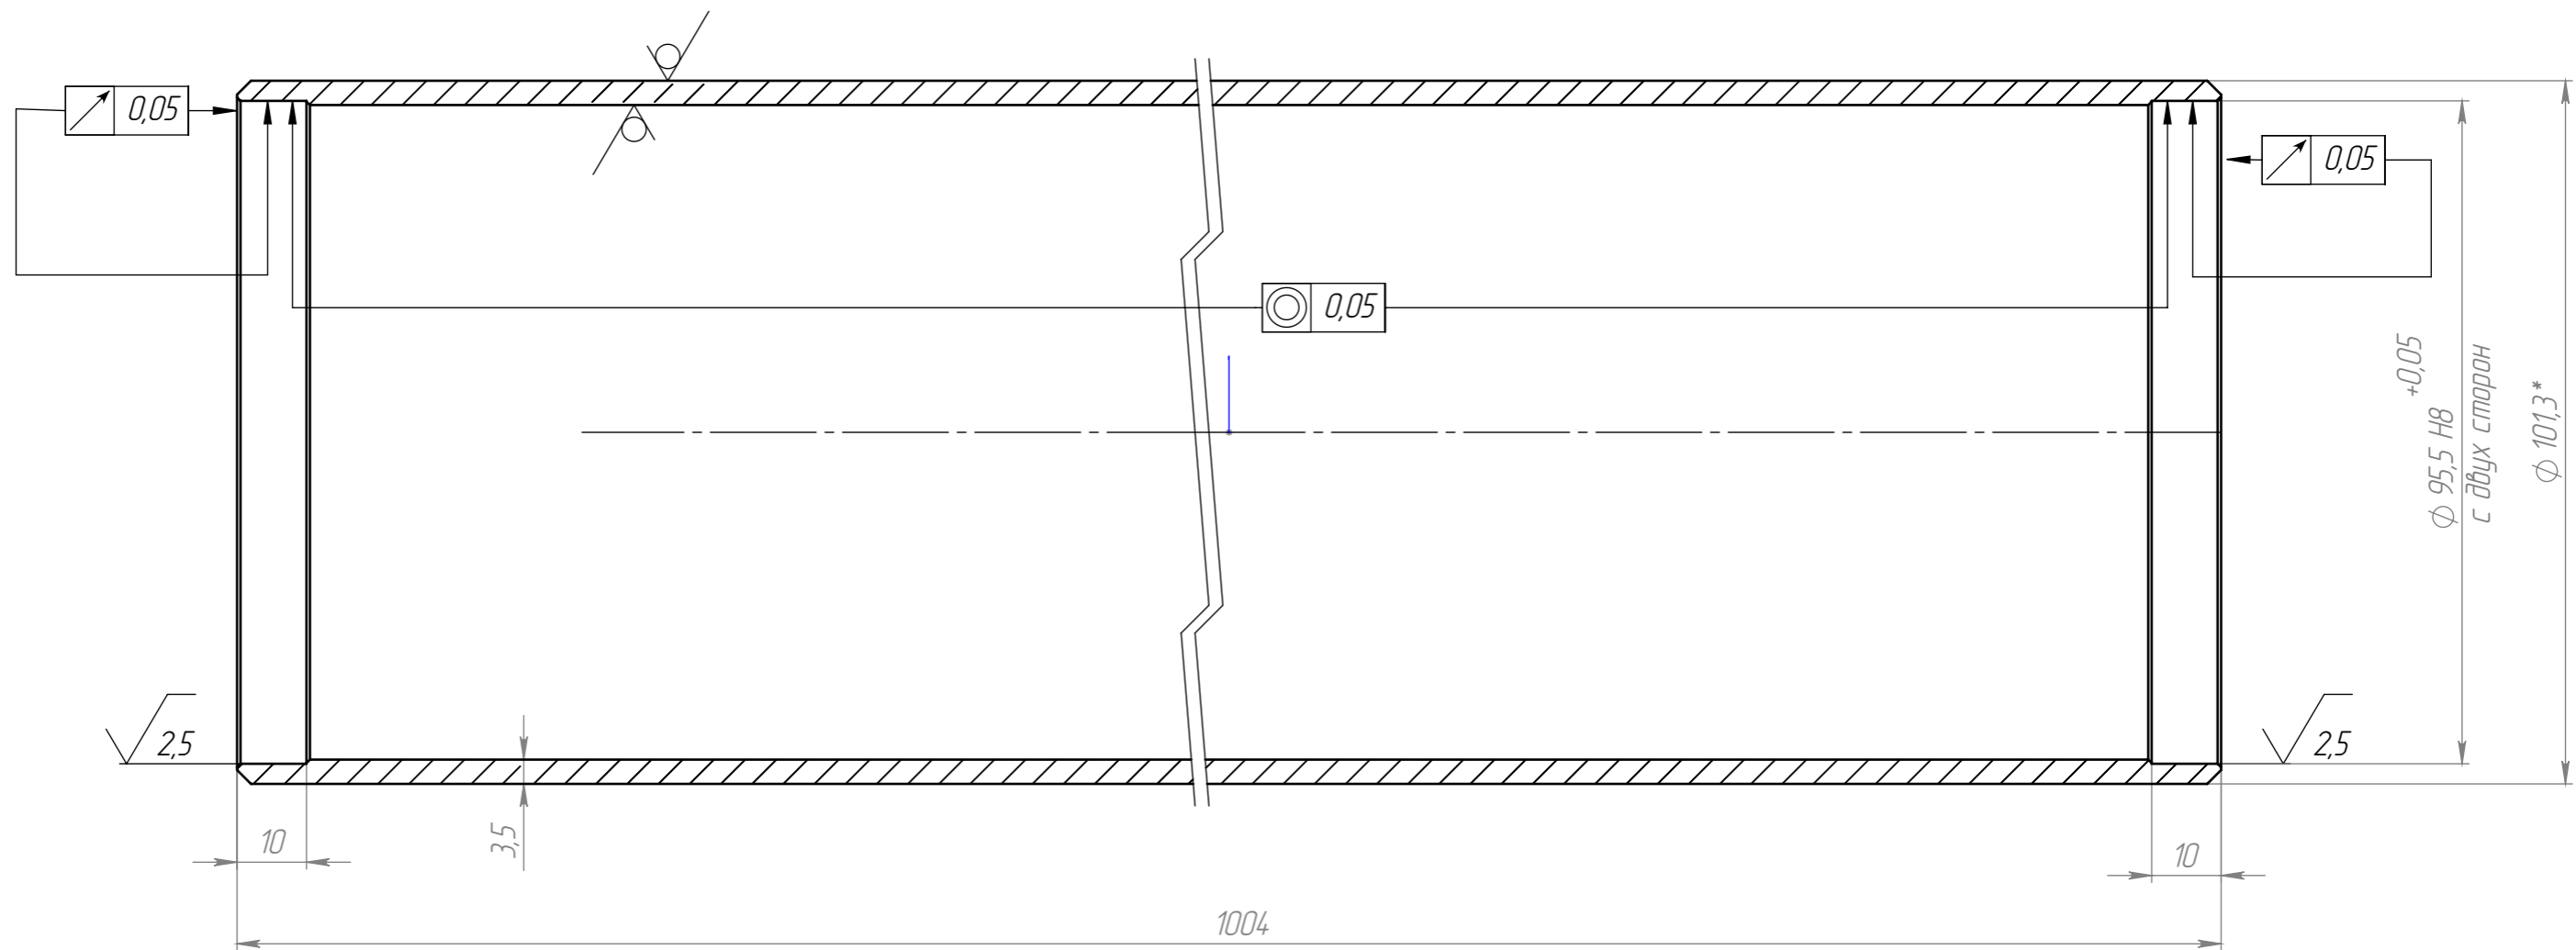

1. *Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002 Н14, н14, ±t2/2.

| | | | | | | |
|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|----------|-------|-----------------|----------------------------|--------|----------|---------|
| | | | | УФ0-4.230.010.1 | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Труба 102 | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | | | | | 0 | 8.38 | 1:1 |
| Пров. | | | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | | Лист 1 | Листов 1 | |
| Н. контр. | | | | | Труба 102x3,5 ГОСТ 3262-75 | | | |
| Утв. | | | | | | | | |